SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia

Október 2026

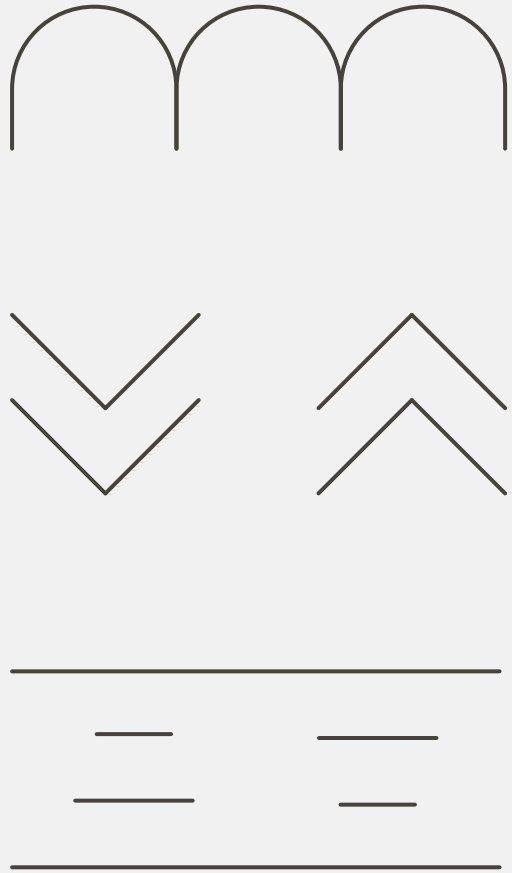

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Atómová elektráreň Mochovce

EMO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

EMO

EMO1234	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	**Jód^{131}** (MBq)	**Vzácne plyny** (TBq)	**Trícium** (GBq)	**Ostatné rádionuklidy** (MBq)
Október 2026	2,93	$4,35 \times 10^{-1}$	$8,21 \times 10^{-2}$	1973,6	1,44
Rok 2026	16,24	2,86	$8,71 \times 10^{-1}$	15066,3	10,82
Ročná referenčná úroveň	$3,50 \times 10^{5}$	$1,34 \times 10^{5}$	$8,20 \times 10^{3}$	$2,40 \times 10^{4}$	$2,20 \times 10^{3}$
Čerpanie ročnej referenčnej úrovne	**$4,64 \times 10^{-3}$ %**	**$2,13 \times 10^{-3}$ %**	**$1,06 \times 10^{-2}$ %**	**62,8 %**	**$4,92 \times 10^{-1}$ %**

V zmysle rozhodnutia č. UVZSR/ORO/1995/5394/2026, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne -AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktivite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými ročnými referenčnými úrovňami.

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

EMO

Lokalita	Dp	Ø Dp za 2025
Levice	105 ± 9	100 ± 8
Kalná nad Hronom	103 ± 9	99 ± 8
Nový Tekov	105 ± 8	102 ± 8
Malé Kozmálovce	119 ± 9	114 ± 8
Veľký Ďur	114 ± 10	109 ± 8
Čifáre	110 ± 10	105 ± 8
Vráble	108 ± 10	104 ± 8
Tajná	101 ± 9	98 ± 8
Červený Hrádok	111 ± 9	107 ± 8
Nemčiňany	116 ± 10	112 ± 9
Zlaté Moravce	110 ± 10	107 ± 8
Kozárovce	117 ± 9	114 ± 9
Tlmače – Lipník	109 ± 9	105 ± 8
Veľké Kozmálovce	114 ± 9	109 ± 9
AE Mochovce	112 ± 10	108 ± 9

Príspevok AE Mochovce k celkovým dávkam je zanedbateľný. Rozdiely medzi lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EMO do recipientu **Hron**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	5 021 100
Október 2026	542 000
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**10 000 000**

Ukazovateľ znečistenia	pH	$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	NL (mg/l)	***BSK_5 (mg/l)	RL_{105} (mg/l)	RL_{550} (mg/l)	**NEL (mg/l)	*Hydrazín (mg/l)	**AOX (mg/l)	SO_4^{2-} (mg/l)	$N\text{-}NH_4^-$ (mg/l)	$N\text{-}NO_3^-$ (mg/l)	P_{celk} (mg/l)	Cl^- (mg/l)	**Cl_2 (mg/l)	****T (°C)
Limit	6-9	40	40	12	1 500	1 000	0,5	0,5	0,2	690	4,5[1)]	16[2)]	1	100[3)]	-	30[4)]
Nameraná hodnota	8,3	23,7	<10		933	704				364	<0,1	8	0,16	70,2		19,3; 18,6
Nameraná hodnota	8,2	9,5	<10	3	841	672		<0,01; <0,01	0,028;0,027	387	0,41	5,83	0,13	52,5		16,1; 16,5
Nameraná hodnota	8,2	9,6	<10		838	691				400	0,29	5,6	0,1	54,3		17,4; 16,9
Nameraná hodnota	8,4	13,9	<10		821	663				338	0,1	7,55	0,1	67,5		14,6; 18,6
Nameraná hodnota																

Ukazovateľ znečistenia	$CHSK_{Cr}$ (t/rok)	NL (t/rok)	BSK_5 (t/rok)	RL_{105} (t/rok)	RL_{550} (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)	SO_4^{2-} (t/rok)	$N\text{-}NH_4^-$ (t/rok)	$N\text{-}NO_3^-$ (t/rok)	P_{celk} (t/rok)	Cl^- (t/rok)
Limit	400	400	120	15 000	10 000	5	5	2	6 900	30	160	10	1 200
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	104,57	<51,84	18,43	5 125,83	4 073,67	<0,50	<0,10	0,18	2 068,57	<2,32	54,98	0,72	405,31

* analyzuje sa 12x ročne (24 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania
** analyzuje sa 4x ročne (8 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania
*** analyzuje sa 12x ročne
**** meria sa pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

1) v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 8,0 mg/l – predmetné vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek odpadových vôd
2) s možnosťou prekročenia 5x do roka do hodnoty 22 mg/l
3) v zimnom období je povolená hodnota 150 mg/l
4) v mesiacoch jún – september max. 35 °C

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu MO34 do recipientu **Telinský potok**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	7 985
Október 2026	628
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**41 000**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	*NL (mg/l)
Limit	20	90	30
1.Q	19	38	16,4
2.Q	3,6	24	<10
3.Q	3,2	45	20,8
4.Q			

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (t/rok)	*$CHSK_{Cr}$ (t/rok)	*NL (t/rok)
Limit	0,7	3,15	1,05
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	0,06	0,28	0,12

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z chemickej úpravne pitnej vody v **Červenom Hrádku** do recipientu **Širočina**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	13 994
Október 2026	1 273
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**15 000**

Ukazovateľ znečistenia	*Cl^- (mg/l)	*$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	*NL (mg/l)	*Fe (mg/l)	*Mn (mg/l)
Limit	200	30	40	1,2	0,3
1.Q	6,2	<4,0	<10,0	0,434	0,112
2.Q	3,8	5,1	<10,0	0,493	0,216
3.Q	7	6,4	<10,0	0,294	0,081
4.Q					

Ukazovateľ znečistenia	Cl^- (t/rok)	$CHSK_{Cr}$ (t/rok)	NL (t/rok)	Fe (t/rok)	Mn (t/rok)
Limit	3	0,45	0,6	0,018	0,0045
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	0,0793	<0,0723	<0,1399	0,0057	0,0019

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z odkaliska **Čiáre** do recipientu **Telinský potok**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	**m^3**
Január – Október 2026	97 492
Október 2026	251
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**252 288**

Ukazovateľ znečistenia	***pH**	***NL** (mg/l)	***RL_{105}** (mg/l)	***$N\text{-}NH_4^-$** (mg/l)
Limit	9	40	1 500	0,5
Nameraná hodnota	-	-	-	-

Ukazovateľ znečistenia	***NL** (t/rok)	***RL_{105}** (t/rok)	***$N\text{-}NH_4^-$** (t/rok)
Limit	10,092	378,432	0,128
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	<0,9749	42,3765	<0,0107

* analyzuje sa 6x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice

EBO



Výpuste rádioaktívnych látok

EBO

Plynné a kvapalné

	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	**Jód^{131}** (MBq)	**Vzácne plyny** (TBq)	**Trícium** (GBq)	**Ostatné rádionuklidy** (MBq)
Október 2026	0,115	0,0033	0,409	1822,112	2,353
Rok 2026	0,689	0,2080	3,876	12.449,550	25,691
Smerná hodnota	$8,0 \times 10^4$	$6,5 \times 10^4$	$2,0 \times 10^3$	$2,0 \times 10^4$	$1,3 \times 10^4$
Čerpanie smernej hodnoty	**0,00861 %**	**0,000320 %**	**0,1938%**	**62,248%**	**0, 198 %**

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

EBO

Lokalita	RS-03	TLD	Ø za r. 1993	Ø RS-03 za r. 2021-2025
Bohunice	83 ± 5	82 ± 3	75 ± 5	78 ± 7
Jaslovce	87 ± 4	86 ± 8	87 ± 6	80 ± 6
Kátlovce 1, 2	93 ± 5	96 ± 4	78 ± 7	90 ± 7
Krakovany	84 ± 5	76 ± 6	84 ± 5	81 ± 6
Malženice/Trakovice	81 ± 5	78 ± 3	77 ± 6	76 ± 6
Nižná 1, 2	98 ± 5	83 ± 2	92 ± 6	94 ± 6
Pečeňady 1, 2	84 ± 5	85 ± 3	77 ± 4	84 ± 6
Piešťany	87 ± 5	74 ± 1	69 ± 4	79 ± 5
Radošovce	89 ± 5	85 ± 3	71 ± 4	81 ± 7
Šulekovo	77 ± 4	74 ± 3	81 ± 6	74 ± 6
Trnava	94 ± 4	106 ± 6	86 ± 6	87 ± 6
Veľké Kostoľany 1-3	83 ± 5	90 ± 2	86 ± 6	82 ± 7
Žlkovce	106 ± 5	114 ± 5	112 ± 3	114 ± 10

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EBO do recipientu **Váh**

EBO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	3 030 428
Október 2026	308 836
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**4 200 000**

Ukazovateľ znečistenia	pH	$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	NL (mg/l)	BSK_5 (mg/l)	RL_{105} (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	N_2H_4 (mg/l)	PAL (mg/l)	SO_4^{2-} (mg/l)	$N\text{-}NH_4^+$ (mg/l)	$N\text{-}NO_3^-$ (mg/l)	P_{celk} (mg/l)	Cl^- (mg/l)
Limit	6-9	40	20	8	1 200	2	0,35	2	0,5	350	4	80	1,5	180
Nameraná hodnota	8,22	29,70	<10	2,30	732	0,19	<0,05	<0,1	<0,1	172	<1,0	13,9	<0,4	73,3
Nameraná hodnota	8,46	22,40	<10	1,50	842	0,26	<0,05	<0,1	<0,1	216	<1,0	16,6	<0,4	96,20

Ukazovateľ znečistenia	$CHSK_{Cr}$ (t/rok)	NL (t/rok)	BSK_5 (t/rok)	RL_{105} (t/rok)	Fe (t/rok)	NEL (t/rok)	N_2H_4 (t/rok)	PAL (t/rok)	SO_4^{2-} (t/rok)	$N\text{-}NH_4^+$ (t/rok)	$N\text{-}NO_3^-$ (t/rok)	P_{celk} (t/rok)	Cl^- (t/rok)
Limit	168	84	33,6	5 040	8,4	1,47	8,4	2,1	1 470	16,8	336	6,3	756
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	79,72	30,30	7,64	2030,72	0,56	0,17	0,30	0,30	585,38	3,33	63,54	1,24	240,77

Množstvo a kvalita vypúšťaných odluhov cirkulačnej chladiacej vody

EBO

z areálu EBO do recipientu **Dudváh**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	150 703
Október 2026	-
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**2 365 000**

Ukazovateľ znečistenia	pH	$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	NL (mg/l)	RL_{105} (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	SO_4^{2-} (mg/l)	P_{celk} (mg/l)	Cl^- (mg/l)
Limit	6-9	40	20	1 200	2	0,35	350	1,5	180
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vypúšťanie odluhu cirkulačnej chladiacej vody je diskontinuálne. Analýzy odpadových vôd sa vykonávajú len v čase vypúšťania. Namerané hodnoty sa zverejňujú len za mesiac v ktorom prebehli analýzy.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Elektrárne Nováky
ENO



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z areálu ENO do recipientu **Novácky potok**

ENO

Odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	2 935
Október 2026	172
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**3 000**

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV III-2 BIOCLAR B40	ČOV IV-1 ECOWA 50	ČOV X-1 ECOWA 50
*BSK_5	(mg/l)	**50**	3,7	5,6	3,4
*NL	(mg/l)	**50**	<10	21,3	13
*$N\text{-}NH_4$	(mg/l)	**30**	19,5	<1	<1

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV VIII-1 BIOCLAR B90	ČOV VI-1 ECOWA 300	ČOV IX-2 ECOWA 150
**BSK_5	(mg/l)	**70**			
**NL	(mg/l)	**80**			
**$CHSK_{Cr}$	(mg/l)	**220**			

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 4x ročne

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	**0,1**
Nameraná hodnota	<0,05

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z úpravne drenážnych vôd do recipientu **Nitra**

ENO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	104 501
Október 2026	9 071
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**175 200**

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL_{550} (mg/l)	*As (mg/l)
Limit	6-9	40	2 000	0,1
Nameraná hodnota	7,86	<10	1500	<0,02

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL_{550} (t/rok)	*As (kg/rok)
Limit	7,008	350,4	17,52
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	1,05	160,179	2,17

* analyzuje sa 6x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Elektrárne Vojany
EVO



Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EVO do recipientu **Laborec**

EVO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Január – Október 2026	2315
Október 2026	182
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**149 985 216**

Ukazovateľ znečistenia	pH	$CHSK_{Cr}$ (mg/l)	NL (mg/l)	BSK_5 (mg/l)	RL_{105} (mg/l)	RL_{550} (mg/l)	NEL (mg/l)	Hydrazín (mg/l)	AOX (mg/l)
Limit	8,5	35	30	5	500	300	0,1	4	0,5
Nameraná hodnota	8,058	14,680	10,530	1,730	253,000	126,800	0,050	0,100	0,018

Ukazovateľ znečistenia	$CHSK_{Cr}$ (t/rok)	NL (t/rok)	BSK_5 (t/rok)	RL_{105} (t/rok)	RL_{550} (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)
Limit	10 500	9 000	1 500	150 000	90 000	30	1 200	150
Bilančné hodnoty (Január - Október 2026)	0,034	0,024	0,0037	0,586	0,294	0,0001	0,0002	0,00004

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Vodné elektrárne



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Bešeňová** do recipientu **Váh**

MVE Bešeňová

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	1 542
Január - Október 2026	17 739
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**50 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	0,068

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	0,012

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	0,05

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE Čierny Váh

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	39 406
Január - Október 2026	328 443
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**300 000**

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ORL 1	ORL 2
*NEL (mg/l)	2	-	-

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE Čierny Váh

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV AS – ANACOMB 40	m^3
Október 2026	46
Január - Október 2026	605
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 927,2**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV BCTS 1	m^3
Október 2026	4
Január - Október 2026	165
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**403,66**

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
*BSK_5 (mg/l)	50	-	-

Ukazovateľ znečistenia	ČOV AS – ANACOMB 40 BSK_5 (t/rok)	ČOV BCTS 1 BSK_5 (t/rok)
Limit	0,12	0,12
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Dobšiná** do recipientu **Vlčia**

PVE Dobšiná

Priesakové a chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	19 667
Január - Október 2026	123 716
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**200 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 12x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšiná II** do recipientu **Vlčia**

MVE Dobšiná II

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	200
Január - Október 2026	908
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**3 500**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0007
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšiná III** do recipientu **Dobšinský potok**

MVE Dobšiná III

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	0,01
Január - Október 2026	20,03
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**200**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,00004
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Domaša** do recipientu **Ondava**

VE Domaša

Chladiace a priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m^3)	**TG1**	**TG 2**
Október 2026	6 274	6 721
Január - Október 2026	57 458	67 933
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**220 000**	**220 000**

Ukazovateľ znečistenia	**Limit**	**TG1**	**TG2**
*NEL (mg/l)	1	0,05	0,05
T (°C)	26	16,8	16,9

	TG 1	**TG2**
Ukazovateľ znečistenia	**NEL** (t/rok)	**NEL** (t/rok)
Limit	0,0551	0,0551
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 12x ročne
** analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody z podzemných častí elektrárne

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	**m^3**
Október 2026	12
Január - Október 2026	170
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**9 150**

Ukazovateľ znečistenia	****NEL** (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	**NEL** (t/rok)
Limit	0,002288
Bilančné hodnoty	-

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	****NEL** (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	28
Január - Október 2026	347
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	23
Január - Október 2026	275
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 263**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty	-	-	-

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Horná Streda

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	2 733
Január - Október 2026	15 646
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**120 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Horná Streda

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	3
Január - Október 2026	88
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**946**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Hričov** do recipientu **Hričovský kanál**

VE Hričov

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovíšť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	498
Január - Október 2026	5 508
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	27
Január - Október 2026	96
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 460**

Ukazovateľ znečistenia	**BSK_5 (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)
Limit	0,0438
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ilava** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Ilava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	18
Január - Október 2026	589
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**5 100**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Kostolná

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	472
Január - Október 2026	8 948
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**120 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Kostolná

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	5
Január - Október 2026	35
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**946**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliansky kanál**

VE Krpeľany

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	4
Január - Október 2026	32
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**500**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliansky kanál**

VE Krpeľany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	2 131
Január - Október 2026	18 445
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**15 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,015
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	264
Január - Október 2026	3 712
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**20 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Nesleduje sa	0
	0
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**45**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
September 2026	11
Január - September 2026	166
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 070**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ladce** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Ladce

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	4
Január - Október 2026	93
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**15 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,1

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,1

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliansky kanál**

VE Lipovec

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	1 520
Január - Október 2026	17 007
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**25 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliansky kanál**

VE Lipovec

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	3
Január - Október 2026	98
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**500**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE Liptovská Mara

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m^3)	**TG1**	**TG2**	**TG3**	**TG4**
Október 2026	168	142	685	53
Január - Október 2026	2 103	1 670	7 233	611
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**

	TG1	**TG2**	**TG3**	**TG4**
Ukazovateľ znečistenia	***NEL** (mg/l)	***NEL** (mg/l)	***NEL** (mg/l)	***NEL** (mg/l)
Limit	1	1	1	1
Nameraná hodnota	0,19	1,36	0,081	0,44

Vody zo stanovíšť transformátorov

	T1 a T2	**T3 a T4**
Ukazovateľ znečistenia	***NEL** (mg/l)	***NEL** (mg/l)
Limit	1	1
Nameraná hodnota	0,17	0,15

* analyzuje sa 2x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE Liptovská Mara

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m^3)	**ČOV EKOL 4**	**ČOV BIOCLAR**
Október 2026	5	22
Január - Október 2026	150	217
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 368,75**	**2 459,81**

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	***BSK_5** (mg/l)	***BSK_5** (mg/l)
Limit	47	60
Nameraná hodnota	7,00	17,7

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	**BSK_5** (t/rok)	**BSK_5** (t/rok)
Limit	0,037	0,074
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE Madunice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	130
Január - Október 2026	8 739
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**12 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE Madunice

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	22
Január - Október 2026	209
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 280**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Mikšová** do recipientu **Hričovský kanál**

VE Mikšová

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovíšť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	740
Január - Október 2026	5 623
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	7
Január - Október 2026	116
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**2 190**

Ukazovateľ znečistenia	**BSK_5 (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)
Limit	0,0657
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nosice** do recipientu **Nosický kanál**

VE Nosice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	460
Január - Október 2026	6 322
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Nové Mesto

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	441
Január - Október 2026	5 606
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**120 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE Nové Mesto

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	19
Január - Október 2026	725
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 577**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,031	0,031	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE Orava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	224
Január - Október 2026	2 485
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**9 500**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,009
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE Orava

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	11
Január - Október 2026	98
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**500**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Považská Bystrica** do recipientu **Hričovský kanál**

VE Považská Bystrica

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	245
Január - Október 2026	3 948
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE Ružín

Chladiace odpadové vody z chladenia generátora a oleja ložísk

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m^3)	**TG1 + TG 2**
Október 2026	60 610
Január - Október 2026	1 069 740
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**2 000 000**

Ukazovateľ znečistenia	***NEL** (mg/l)	****Cl_2** (mg/l)	****AOX** (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota TG1	-		
Nameraná hodnota TG2	-		

	TG 1	TG2
Ukazovateľ znečistenia	**NEL** (t/rok)	**NEL** (t/rok)
Limit	0,4	0,4
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Chladiace odpadové vody z vysokotlakových kompresorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m^3)	
Október 2026	111
Január - Október 2026	1 939
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**3 000**

Ukazovateľ znečistenia	***NEL** (mg/l)	****Cl_2** (mg/l)	****AOX** (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	-		

Ukazovateľ znečistenia	**NEL** (t/rok)
Limit	0,0006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE Ružín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	744
Január - Október 2026	14 993
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**200 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl_2 (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	-		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	14
Január - Október 2026	174
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**500**

Ukazovateľ znečistenia	**BSK_5 (mg/l)
Limit	70
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Ružín II** do recipientu **Hornád**

MVE Ružín II

Chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	491
Január - Október 2026	4 382
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**150 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl_2 (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	-		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

Priesakové odpadové vody a vody z uhlíkovej upchávky

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	60
Január - Október 2026	1 750
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl_2 (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	-		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,006
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Sučany** do recipientu **Krpeliansky kanál**

VE Sučany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	1 444
Január - Október 2026	11 317
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**25 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Trenčín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	37
Január - Október 2026	715
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**6 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,21

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Trenčín

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	18
Január - Október 2026	216
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**1 263**

Ukazovateľ znečistenia	*BSK_5 (mg/l)	*NL (mg/l)	*$N\text{-}NH_4$ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK_5 (t/rok)	NL (t/rok)	$N\text{-}NH_4$ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Tvrdošín** do recipientu **Orava**

MVE Tvrdošín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m^3
Október 2026	594
Január - Október 2026	6 738
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	**30 000**

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,09

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovíšť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.